


관리도면	
비관리도면	

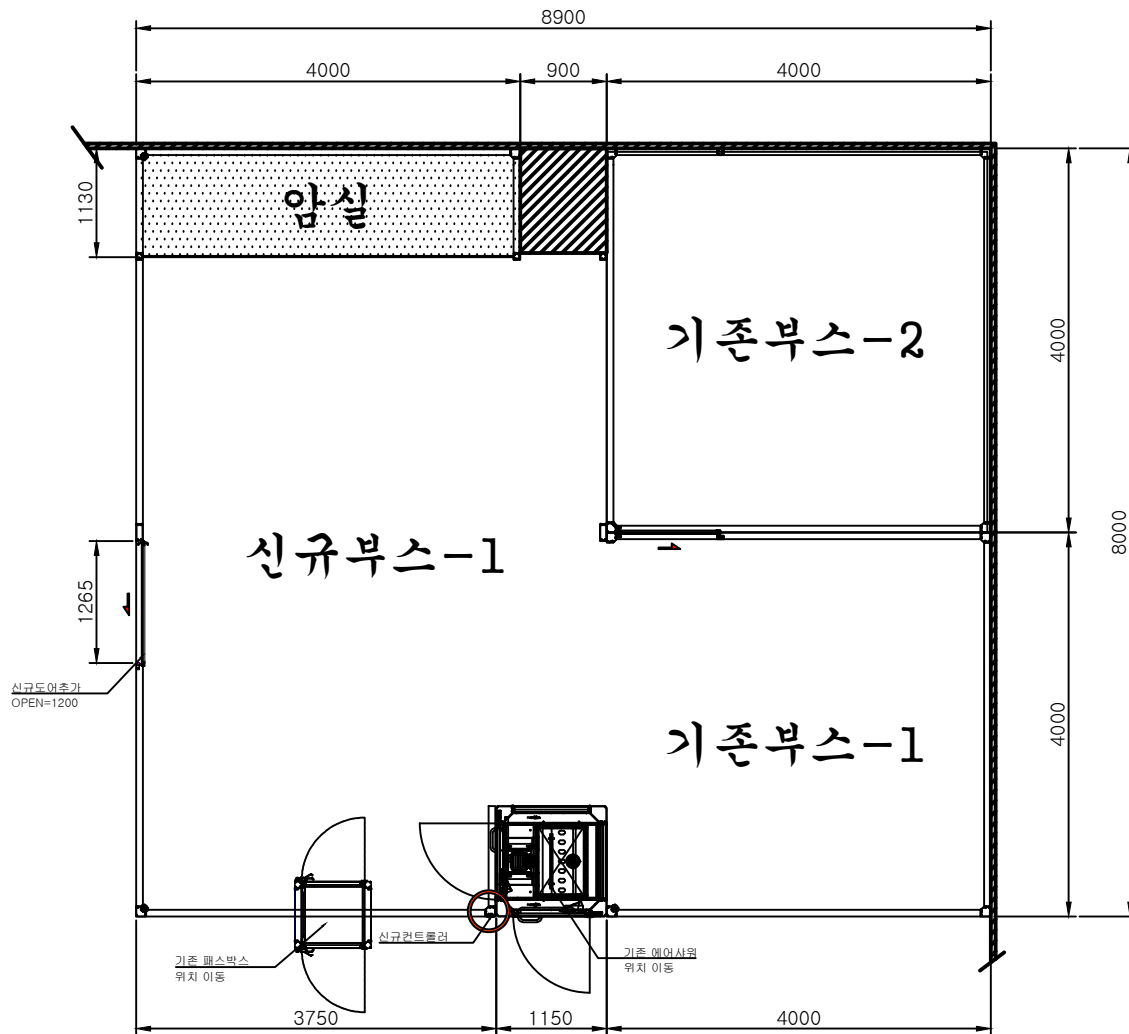

SPECIFICATION

NO	DESCRIPTION	Q'ty	SPEC
1	CONCENTRIC-기존	2	AC220V, 2구 매립형
	CONCENTRIC-추가	2	
2	LIGHTING(LED)-기존	16	AC220V, 1φ, 40W
	LIGHTING(LED)-추가	19	
3	FAN FILTER UNIT-기존	18	AC220V, 110W, 60HZ, 16CMM, PRE, ULPA-FILTER 포함
	FAN FILTER UNIT-추가	20	
4	DIGITAL CONTROL-기존	1	POWER, FFU, LIGHTING, 차압계 내장(대용량)
	DIGITAL CONTROL-추가병합	2	
5	STRUCTURE	-	AL-PROFILE(홍비티에스 전용 제품)
6	MASTER CASTER-기존	9	GD-60F, 40F
	MASTER CASTER-추가	9	
7	ADJUSTER	2	M12X100
8	SLIDING DOOR-기존, 제거	1	AL-PROFILE, AL-COMPOSITION, ANTI-STATIC PC PLATE
	SLIDING DOOR-추가	1	
9	ANTI-STATIC PC PLATE	-	CLEAR -4T
10	AL-COMPOSITION	-	SILVER, 4T
12	AIR SHOWER	1	L-Type, AC 220V, 단상 1.13KW
13	PASS BOX (수동형)	1	MODEL-3, 내부 SIZE 600*600*600.

※ NOTE.

1. 기존부스 1식 - 독립부스로 사용
2. 암실- 형광등 전원 별도 부착
차광커튼 신규부스로 이동 설치
3. 컨트롤(대용량-50A)로 교체-기존부스1식, 신규부스 병합 사용
4. 에어샤워, 패스박스 이동 설치-신규부스로 이동

※ 전기용량 및 1차 전원 위치

소비전력량 : AC220V, 단상, 60A, 11500 W
크린부스, 에어샤워
1차전원위치 : ★-표시위치



NO
1
2
3

REVISION

DWG

CHE'

APPR'

PROJECT,

참트레이딩

TITLE,

이전설치-LAYOUT

SCALE,

N / S

PROJECTION,

3 r d

DATE,

2023.12.8

DRAWING NO,

WBCB-231208

정윤희